建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LALE−006

埋込穴寸法 ø200±1



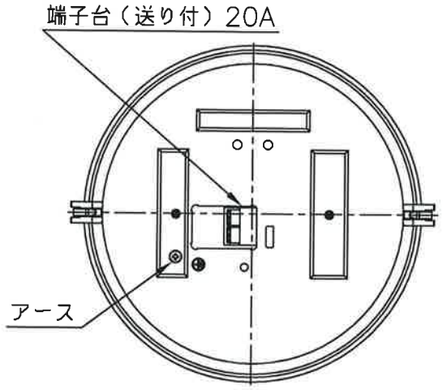

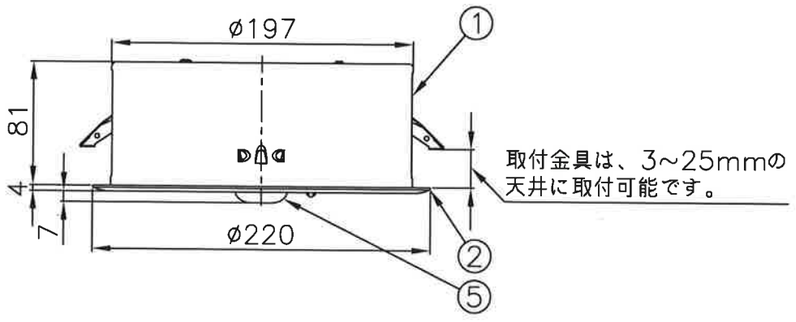

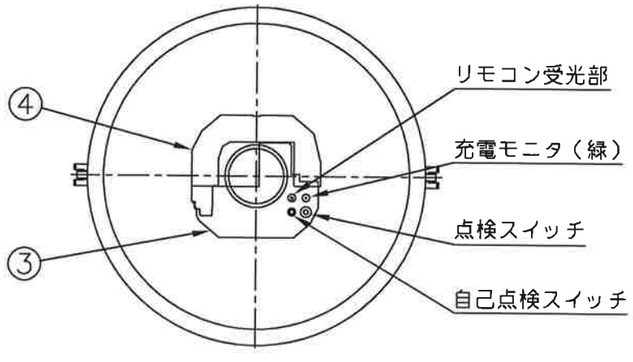

⚠安全に関するご注意

断熱･遮音施工不可

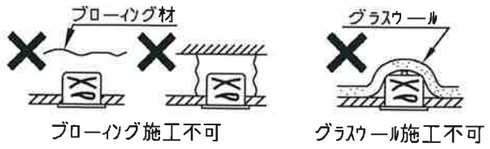

*器具の異常や火災の原因となります。



電源線は断熱材の上を通してください。

･断熱材､防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

･一般屋内用器具です。屋外や､水気･湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

･天井埋込専用です。傾斜天井､補強のない天井には取付けないでください。
指定外の取付は、落下･火災の原因になります。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の確認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

（使用上のご注意）
･回路の途中にはｽｲｯﾁを設けないでください。
・電源線は、線径ø1.6,ø2.0単線以外、接続できません。
・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

常　時：消灯
非常時：LED点灯

器具質量1.0kg

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5	レンズ	ガラス	1	透明
4	蓄電池	7.2V 1450mAh	1	FK703
3	非常灯ブロック		1	
2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板t=0.6	1	クールホワイトツヤ消し
1	本体	亜鉛めっき鋼板t=0.6	1	

殿

MXED301W5K−6S

0643−4018

尺度	1/3・/	承認	真野	検図	−	設計	前田	FD	
図番	LF−93964B							発行	・・

株式会社ホタルクス