



商品仕様

● 防災用 Nu シリーズ ※停電時の非常点灯動作のためには、停電検知送信機（別売）が必要です。

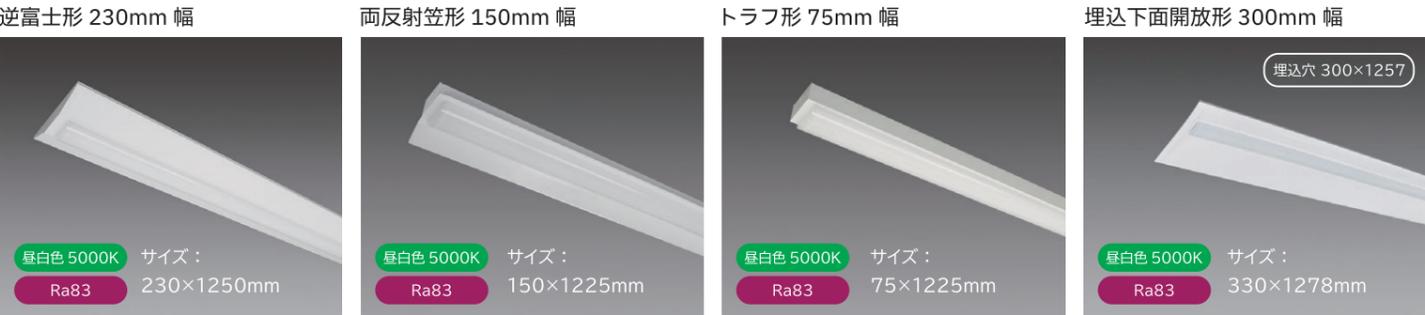

逆富士形 230mm 幅	両反射笠形 150mm 幅	トラフ形 75mm 幅	埋込下面開放形 300mm 幅
光源タイプ FLR40×2灯相当 MQVB4103/40NA-N8 (4000 lm・26.6W・150.3 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	光源タイプ FLR40×2灯相当 MQAB4101/40NA-N8 (3920 lm・26.6W・147.3 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	光源タイプ FLR40×2灯相当 MQMB4101/40NA-N8 (4000 lm・26.6W・150.3 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	光源タイプ FLR40×2灯相当 MQEB4104/40NA-N8 (3840 lm・26.6W・144.3 lm/W) 希望小売価格：オープン価格
FHF32定格出力 ×2灯相当 MQVB4103/52NB-N8 (5200 lm・34.0W・152.9 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	FHF32定格出力 ×2灯相当 MQAB4101/52NB-N8 (5100 lm・34.0W・150.0 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	FHF32定格出力 ×2灯相当 MQMB4101/52NB-N8 (5200 lm・34.0W・152.9 lm/W) 希望小売価格：オープン価格	FHF32定格出力 ×2灯相当 MQEB4104/52NB-N8 (4990 lm・34.0W・146.7 lm/W) 希望小売価格：オープン価格
共通仕様 ●定格電圧: AC100～242V ●質量: 2.8kg ●光束維持時間: 40000時間 (光束維持率 85%)	共通仕様 ●定格電圧: AC100～242V ●質量: 2.4kg ●光束維持時間: 40000時間 (光束維持率 85%)	共通仕様 ●定格電圧: AC100～242V ●質量: 2.1kg ●光束維持時間: 40000時間 (光束維持率 85%)	共通仕様 ●定格電圧: AC100～242V ●質量: 3.9kg ●光束維持時間: 40000時間 (光束維持率 85%)

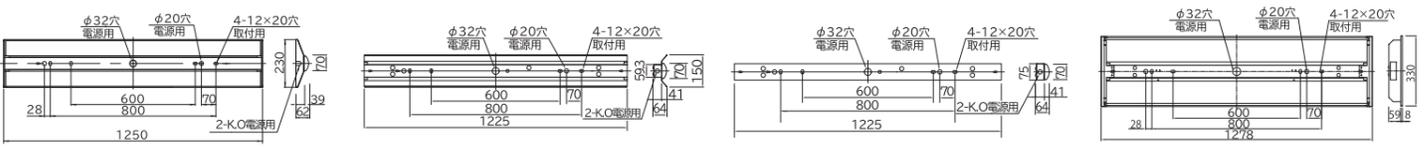

注) 蓄電池を常に適正な状態でお使いいただくために6ヶ月に1回程度、非常点灯を行い蓄電池を完全に放電させてください。
* 逆富士形 (150mm 幅)、埋込下面開放形 (150mm 幅・190mm 幅・220mm 幅) もございます。弊社営業までお問い合わせください。

● 停電検知送信機 (EPSS 送信機) RQ0202 ※別売

- 希望小売価格：オープン価格
- 定格入力電圧: AC100V
50Hz/60Hz(14mA)
- サイズ:
幅 62mm 高 100mm 厚み 28mm
- 質量: 80g

防災製品等推奨品

一般社団法人 防災安全協会より
「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されました。

※防災用 Nu シリーズ 光源ユニット 4000lm+停電検知送信機 (EPSS 送信機)
※防災用 Nu シリーズ 光源ユニット 5200lm+停電検知送信機 (EPSS 送信機)

防災用Nuシリーズは、建築基準法で定める非常用照明器具ではありません。本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具」を設置したことにはなりません。

株式会社ホタルクス
お客様相談室 ☎ 0120-52-3205
本社:〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル
URL: www.hotalux.com

お問い合わせは、下記へ

●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。
●外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

本紙の記載内容は2026年2月現在のものです。

HotaluX



停電を自動検知！

停電時、最長10時間点灯！※

非常点灯のオン・オフ操作可能！

動画をチェック!

もしもの時に 頼りになるあかり 防災用 Nu シリーズ


※蓄電池の充電状況や経年使用による劣化状態、ご使用状態により点灯可能な時間は異なります。

停電を自動検知

停電検知送信機 (EPSS※1 送信機) (別売) により、常時給電されている電源コンセントの電圧状況を監視することで、使用者による壁スイッチでの照明操作と停電を自動で判別し検知します。


平常時は一般照明と変わらない使用感で、停電時には速やかに非常点灯を開始します。

* 防災用Nuシリーズは、建築基準法で定められる非常用照明器具ではありません。本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具」を設置したことにはなりません。
※1 Emergency Power Supply System (非常時給電システム)

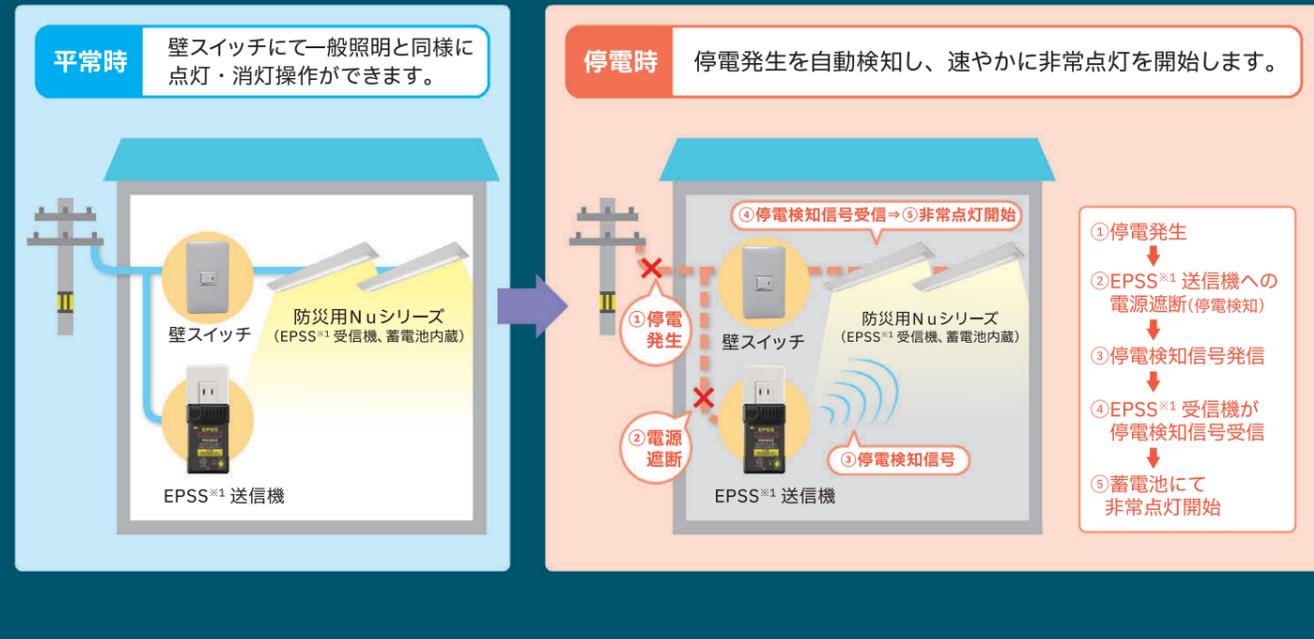

停電時、最長 10時間の非常点灯

蓄電池には、高性能で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。停電時は約 300lm※2 (小形電球 25 形相当) の明るさで最長 10 時間※3 の点灯が可能です。



※2 非常点灯開始直後の明るさです。点灯開始から約2時間経過すると約 70% の明るさに設定されます。
※3 蓄電池の充電状況や経年使用による劣化状態、ご使用状態により点灯可能時間と明るさは異なります。

非常点灯のオン・オフ操作

停電時の日中など、あかりを必要としない状況では、停電検知送信機のスイッチ操作にて消灯・点灯をコントロールできます。蓄電池の使用量を抑えることで、夜間の停電に備えることができます。また、エリア毎、ブロック毎に設置された器具と複数台の停電検知送信機をペアリングし、順番に橋渡し点灯することで、点灯時間の長期化も可能です。

スイッチ押下で消灯・点灯をコントロール



停電検知送信機 (EPSS 送信機)

ホタルック機能も搭載

Nu シリーズ ホタルックタイプで好評いただいております。壁スイッチ消灯後、ほのかに光るホタルック機能で停電時だけでなく、毎日の安全・安心もサポートします。



※ 画像はイメージです。

Nuシリーズ同士で光源部のみの取換えが可能

防災用Nuシリーズのライトユニットは、Nu シリーズ 一般タイプと同様の取付・給電構造ですので、すでに一般タイプをご使用のお客様は専用の電気工事を必要とせず光源部分のみの交換が可能です。お客様自身で容易に防災用 Nu シリーズへの変更を行うことが可能です。また、停電発生後、あかりが必要な場所への移設・再設置も可能です。



防災用Nuシリーズと非常用照明器具の違い

防災照明きちんと点検していますか？ 30分の非常点灯だけで大丈夫ですか？

項目	防災用Nuシリーズ	非常用照明器具 (非常灯)
法規制関係-1	電気用品安全法	電気用品安全法
法規制関係-2	建築基準法で定める「非常用照明器具」ではありません。 ※ 本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具」を設置したことにはなりません。	建築基準法に則った「非常用照明器具」として設置・設備の設置・維持義務 ・設備の設置届出、及び検査義務 ・設備の点検、及び報告義務 ・規定違反時、罰金等措置あり
認定関係	(一社) 防災安全協会 (防災製品等推奨品)	(一社) 日本照明工業会
非常点灯時間	最長 10時間※4 ※滞在のためのあかり	30分以上 ※避難のためのあかり
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオン電池 ・高い安全性※5 ・過充電 / 過放電に強い※5 ・長寿命※5	ニッケル水素電池 ・非常用照明器具の電池として JIS 規格 ・制御回路不要で、かつ安価
配線方法	通常 2 線式配線でスイッチも設置可	常時充電のための専用回路必要
非常点灯操作	EPSS 送信機にて ON/OFF 操作可能	非常停電時 連続点灯

※4 蓄電池の充電状況や劣化状態、ご使用状態により点灯時間は異なります。 ※5 通常のリチウムイオン電池に対して

納入事例

新潟県関川村にLED一体型ベースライト「防災用Nuシリーズ」を採用していただきました。

	村民会館	農村文化交流センター	関川中学校
通常点灯時			
停電時 (自動で非常点灯)			

施設のLED化にあわせてBCP対策

関川村は令和 4 年の豪雨災害を受け、防災対策の重要性を痛感しました。特に停電時のあかりの確保や防災レジリエンスの強化が課題であり、脱炭素先行地域に選定され、脱炭素化とともに地域防災の強化に取り組んでいます。公共施設のLED化を進める計画の一環として、防災用Nuシリーズを導入しました。

停電を自動で検知して点灯する機能が安心・安全につながると感じました。他の施設でも、停電時にあかりが必要な場所に導入を進めたいと考えています。

関川村 脱炭素推進室 室長 大島 祐治 様

