建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LALE−006

埋込穴寸法 ø200$^{+2}_{0}$



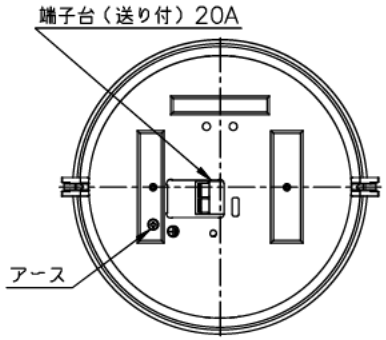

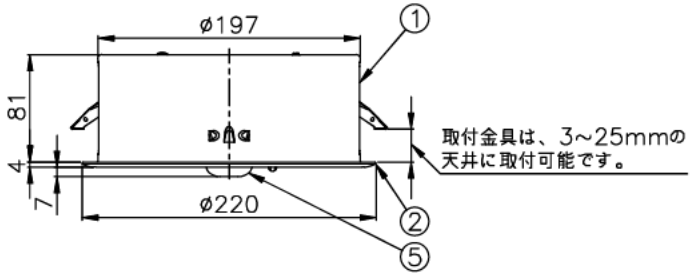

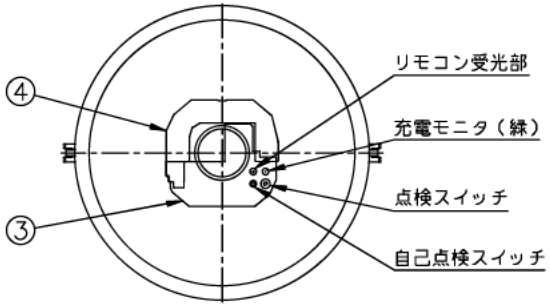

⚠安全に関するご注意

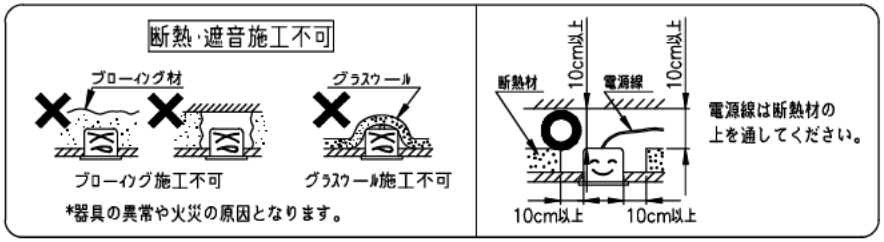

・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
・天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外の取付は、落下・火災の原因になります。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。
適合品は下記の確認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K （チャンネル「２」でご使用ください。 チャンネル「１」は誘導灯用です。）

（使用上のご注意）
・回路の途中にはｽｲｯﾁを設けないでください。
・電源線は、線径ø1.6,ø2.0単線以外、
接続できません。
・ロックウール材等の柔らかい天井には
取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

常　時：消灯
非常時：LED点灯

器具質量 1.0kg

即時点灯性 （切替動作試験）	・59%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7				
6				
5	レンズ	ガラス	1	透明
4	蓄電池	7.2V 1200mAh	1	FK709
3	非常灯ブロック		1	
2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板t=0.6	1	クールホワイトツヤ消し
1	本体	亜鉛めっき鋼板t=0.6	1	

殿

MXED305W5−6S

0643−4444

尺度	1/3・/	承認	野村	検図	藤原	設計	山本

FD

図番 LF−997088

発行 ・ ・

株式会社ホタルクス